


# VISOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTE

Cumplimiento del RD 1826/2009 (modificación del RITE), que indica los nuevos valores límite de temperatura y humedad relativa del aire, en el interior de recintos de edificios o locales de pública concurrencia, y la instalación como mínimo de un visor cada 1.000 m<sup>2</sup> para mostrar dichas condiciones en estos recintos.

# VISUALIZADOR LED

- Display Led
- Temperatura y humedad
- Conexión directa de sondas
- Posibilidad de medias de varias sondas
- Conectividad rs485 modbus
- Conectividad Ethernet (opcional)
- Dimensiones: 440x315x80 mm.

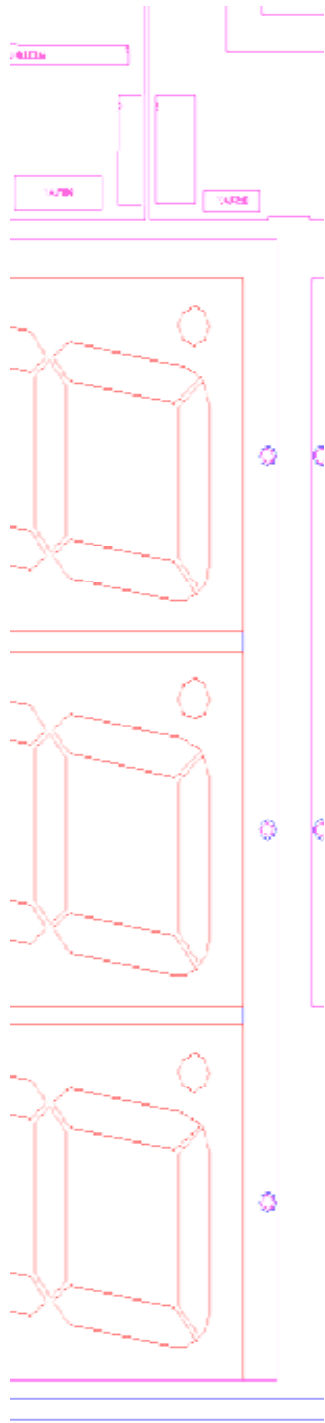

# CONFIGURACIONES LED



## INTEGRACIÓN EN SISTEMA DE SUPERVISIÓN



Sistema de supervisión  
Telegestión


Rs485 ModBus

Ethernet ModBus



Sondas integradas

## FUNCIÓN DE VISUALIZADOR

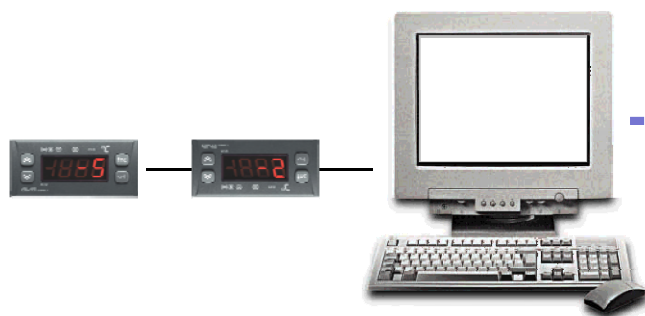

Sistema de Telegestión

Ethernet



Funciona como visualizador,  
sin sondas integradas